



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



IN

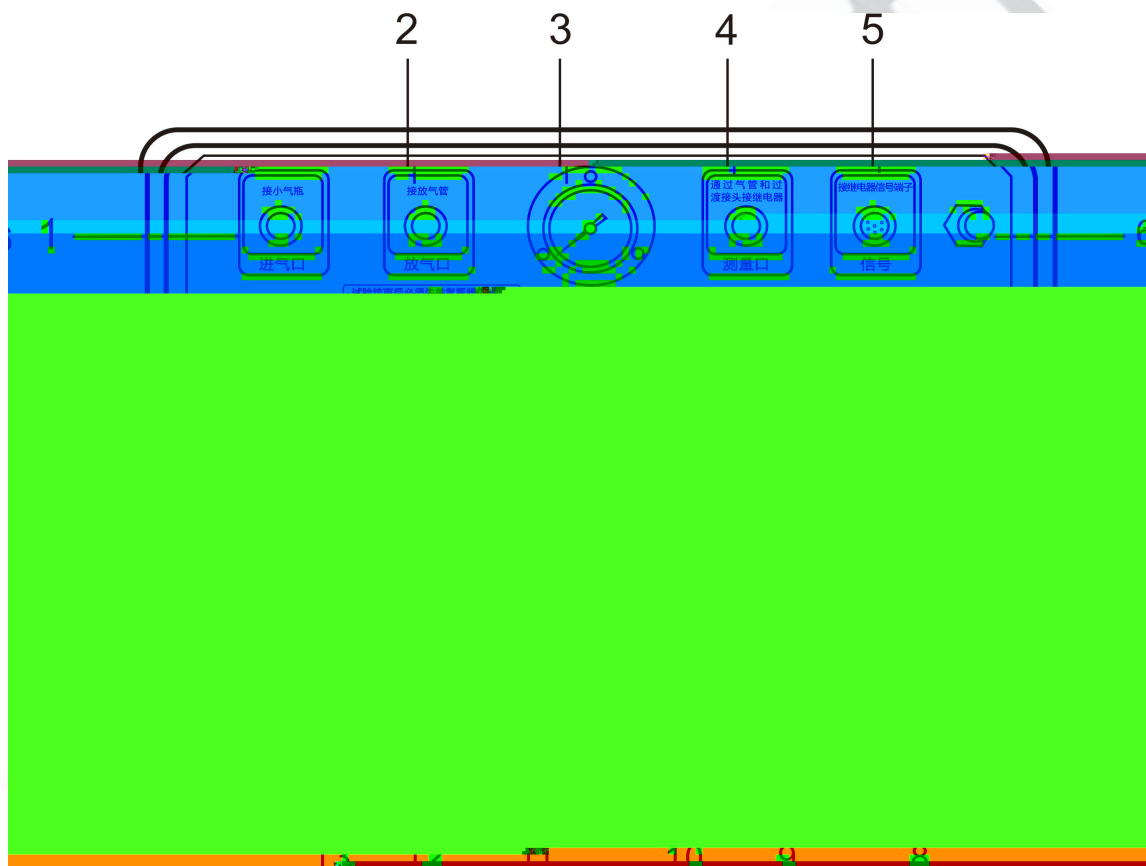







系统状态：数据转存中... 15%

系统状态





【密度继电器校验】

参
数
设
置

上限压力： 0.100 (MPa)

检测次数： 1

温度采集： 系统 21.8

信号类型： 单信号

确定

返回



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



eyes



2014年05月10日13时45分 22.1℃

报警回复值(MPa) Pt 0.474 P ₂₀ 0.470	报警值(MPa) Pt 0.446 P ₂₀ 0.442
闭锁回复值1(MPa) Pt 0.425 P ₂₀ 0.421	闭锁值1(MPa) Pt 0.410 P ₂₀ 0.406
闭锁回复值2(MPa) Pt 0.425 P ₂₀ 0.421	闭锁值2(MPa) Pt 0.410 P ₂₀ 0.405

1. 降压 停止 保存 打印 返回

2014年05月10日13时47分 22.1℃

报警回复值(MPa) Pt 0.474 0.475 0.475 P ₂₀ 0.470 0.471 0.471	报警值(MPa) Pt 0.446 0.445 0.445 P ₂₀ 0.442 0.441 0.441
闭锁回复值1(MPa) Pt 0.425 0.424 0.425 P ₂₀ 0.421 0.420 0.421	闭锁值1(MPa) Pt 0.410 0.410 0.410 P ₂₀ 0.406 0.406 0.406
闭锁回复值2(MPa) Pt 0.425 0.424 0.425 P ₂₀ 0.421 0.420 0.421	闭锁值2(MPa) Pt 0.410 0.410 0.410 P ₂₀ 0.406 0.406 0.406

检测完成. 启动 保存 打印 返回




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



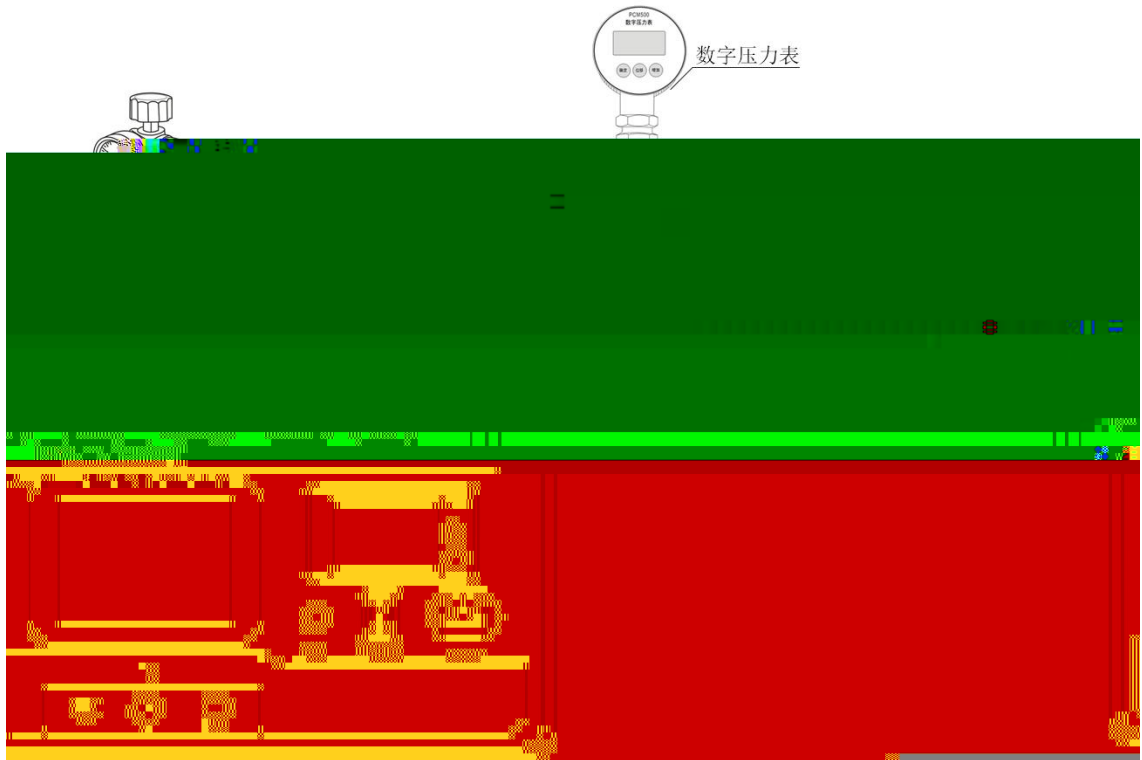

【常温压力表校验】

参数	温度采集：系统	22.8
压力目标值：	1	0.000
	2	0.000 (MPa)
	3	0.000
	4	0.000


确定 返回



【常温压力表校验】

参
数

温度采集： 系统 22.8



【常温压力表校验】

温度采集： 系统 22.8



常温压力表校验

	1	2	3	4	单位
当前值Pt	0.000	0.000	0.000		MPa
输入值Pt	0.000	0.000	0.000		

常温压力表校验

	1	2	3	4	单位
当前值Pt	0.200	0.000	0.000		MPa
输入值Pt	0.000	0.000	0.000		
误差值Pt	0.000	0.000	0.000		

启动

微分

微放

输入

检测完毕.


确定

保存

打印

返回

2014年05月10日13时51分 22.9

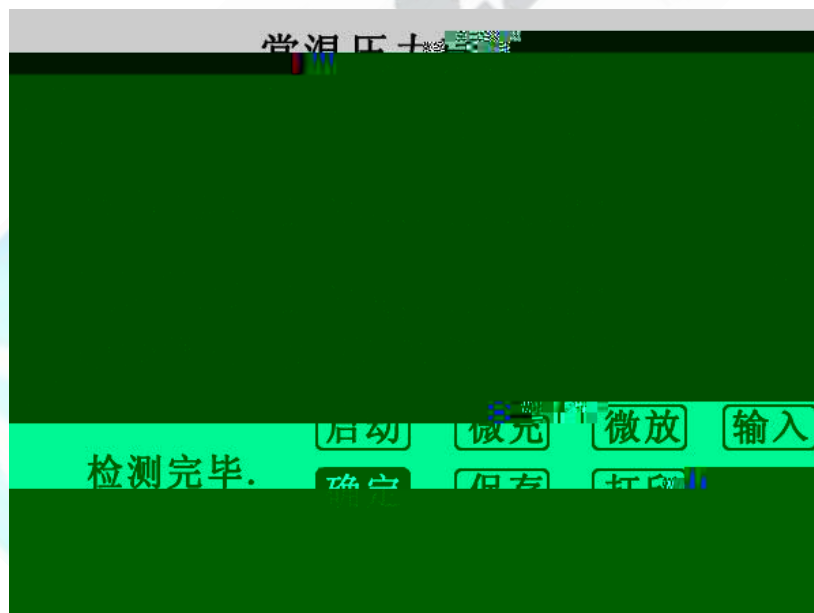



服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

The 4 Ps of Marketing

- Product
- Price
- Promotion
- Place

Marketing Mix

	1	2		4	単位
第1	0.000	0.00			



密度继电器校验记录

常温压力表校验记录



密度继电器校验记录

组数	时间	温度	次数
第01组	2014-05-09 15:18	21.9系统	3
第02组	2014-05-09 15:35	23.1系统	1
第03组	2014-05-09 16:08	21.8系统	2
第04组	2014-05-09 16:08	21.6系统	1
第05组	2014-05-09 17:10	21.1系统	1



查看

删除

打印

返回



密度继电器校验记录

组数	时间	温度	次数
第01组	2014-05-09 15:18	21.9℃	3

2014年05月09日15时18分 21.9℃

报警回复值(MPa)

Pt 0.475 0.474 0.475

P₂₀ 0.471 0.470 0.471

报警值(MPa)

Pt 0.445 0.445 0.445

P₂₀ 0.441 0.441 0.441

闭锁回复值1(MPa)

Pt 0.425 0.425 0.424

P₂₀ 0.421 0.421 0.420

闭锁值1(MPa)

Pt 0.410 0.410 0.410

P₂₀ 0.407 0.407 0.407

闭锁回复值2(MPa)

Pt 0.425 0.425 0.424

P₂₀ 0.421 0.421 0.420

闭锁值2(MPa)

Pt 0.410 0.410 0.410

P₂₀ 0.407 0.407 0.407

打印

返回



附录A



-
-

名称	大小	类型
① CONFIG.INI	102 KB	ActiveX 控件
② 全自动SF6密度继电器校验仪配套工具软件.exe	1,431 KB	应用程序
③ 说明书.doc	3,596 KB	Microsoft Word ...

~ 8



以管理员身份运行(A)

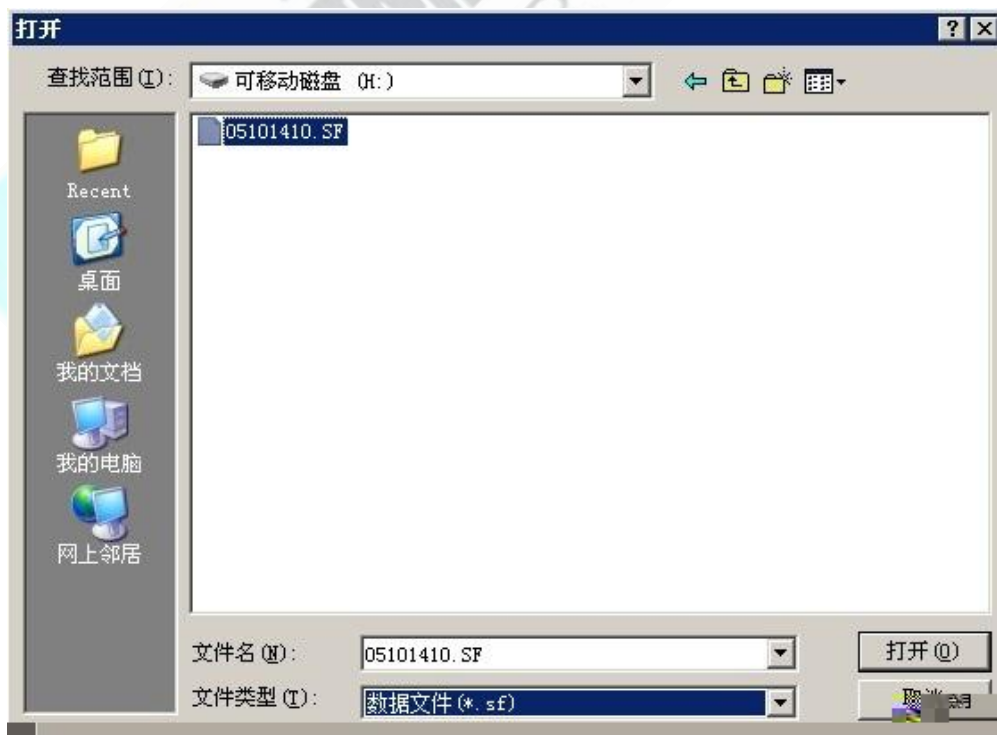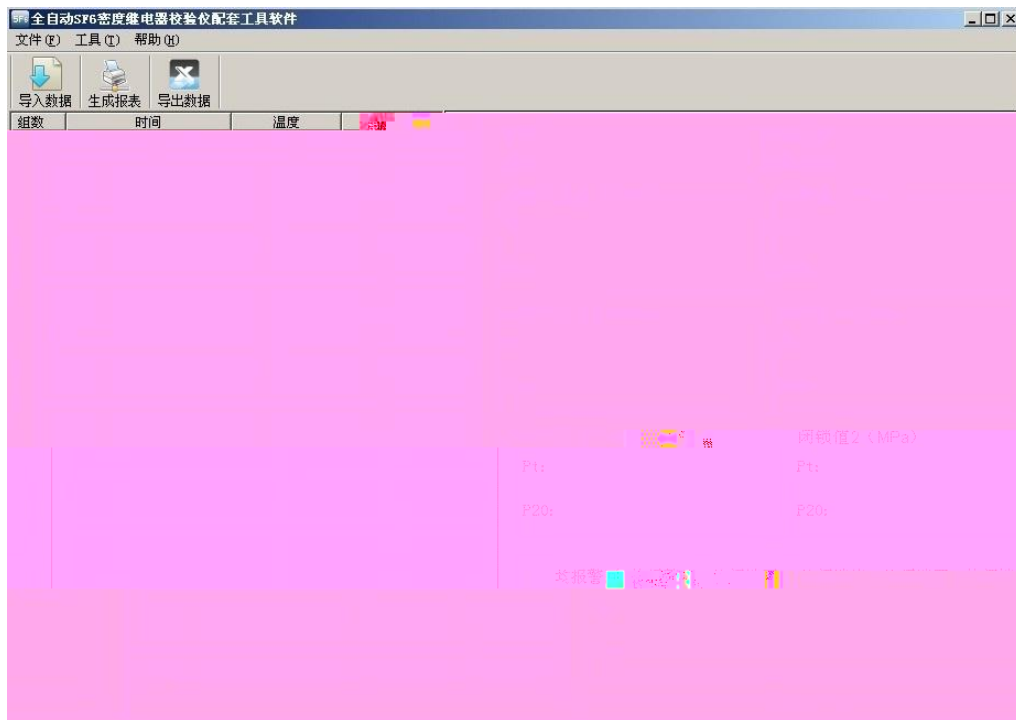



全自动SF6密度继电器校验仪配套工具软件

文件(F) 工具(T) 帮助(H)


导入数据 生成报表 导出数据



组数	时间	温度	采集方式
1	2014-06-10 01:05	30.8°C	系统采集
2	2014-06-10 03:21	25.9°C	系统采集
3	2014-06-10 03:31	27.6°C	系统采集
4	2014-06-11 16:13	28.4°C	系统采集
5	2014-06-11 16:31	28.6°C	系统采集
6	2014-06-11 16:48	28.8°C	系统采集

时间: 2014-06-11 16:52 测试次数: 3

温度: 29.0°C 采集方式: 系统采集


☐报警回复值 (MPa) ☐报警值 (MPa)



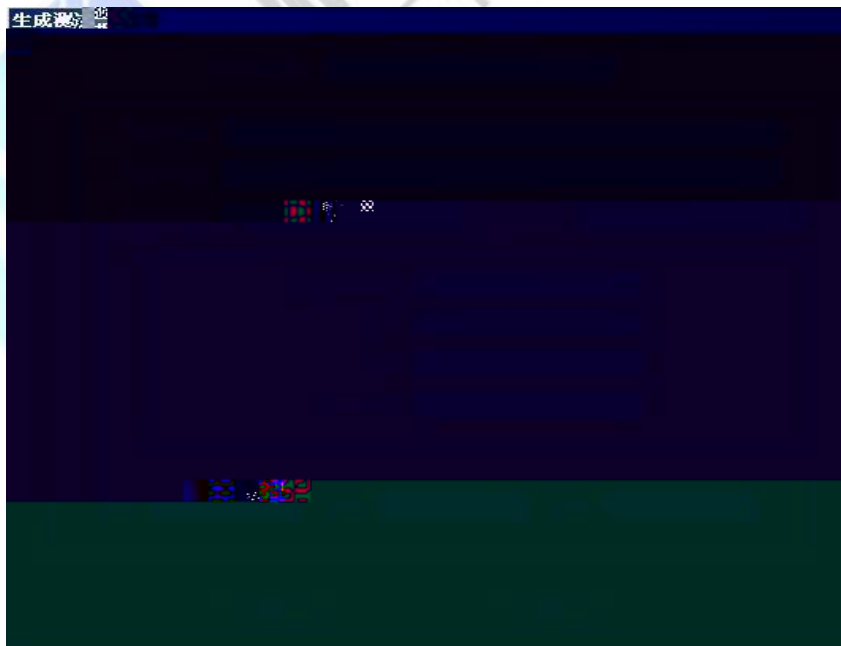


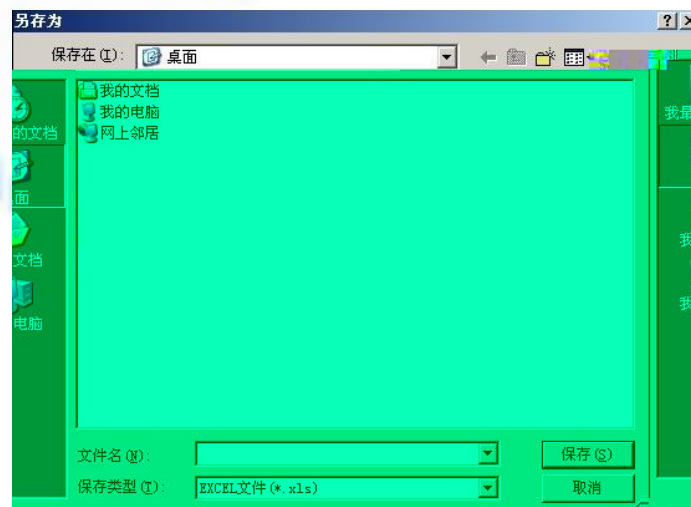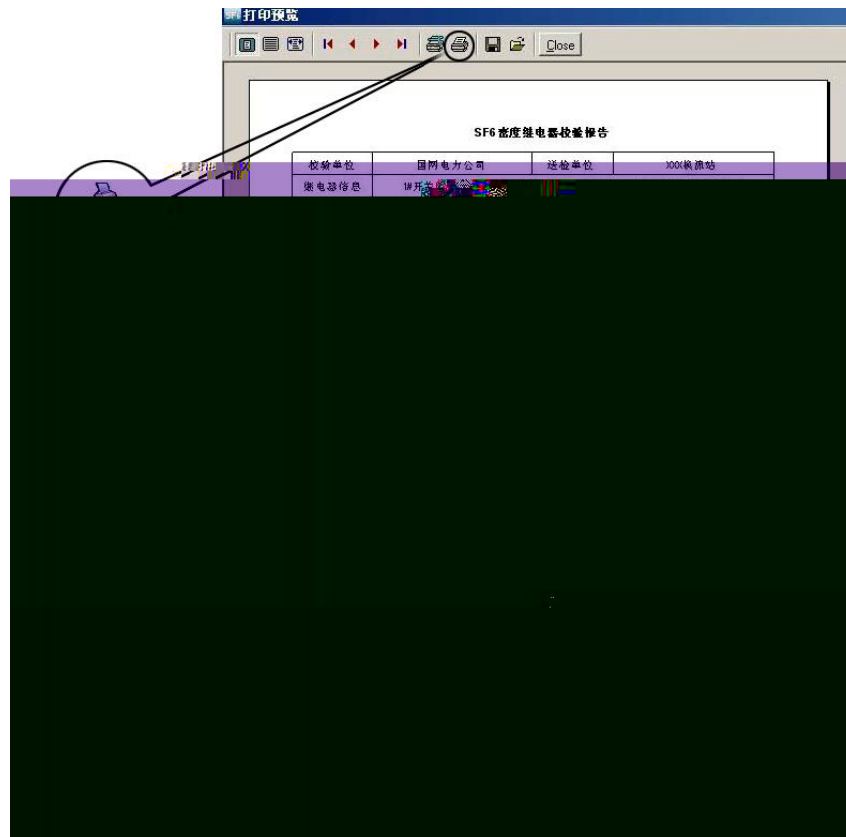



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	组数	时间	温度	采集方式	测试次数	P20均报警值	P20均闭锁值1	P20均闭锁值2
2	1	2014-06-10 01:05	30.8°C	系统采集	1	0.426	0.393	0.393
3	2	2014-06-10 03:21	25.9°C	系统采集	3	0.434	0.400	0.400
4	3	2014-06-10 03:31	27.6°C	系统采集	3	0.432	0.398	0.398
5	4	2014-06-11 16:13	28.4°C	系统采集	3	0.431	0.397	0.397
6	5	2014-06-11 16:31	28.6°C	系统采集	3	0.448	0.396	0.396
7	6	2014-06-11 16:48	29.1°C	系统采集	3	0.451	0.396	0.396

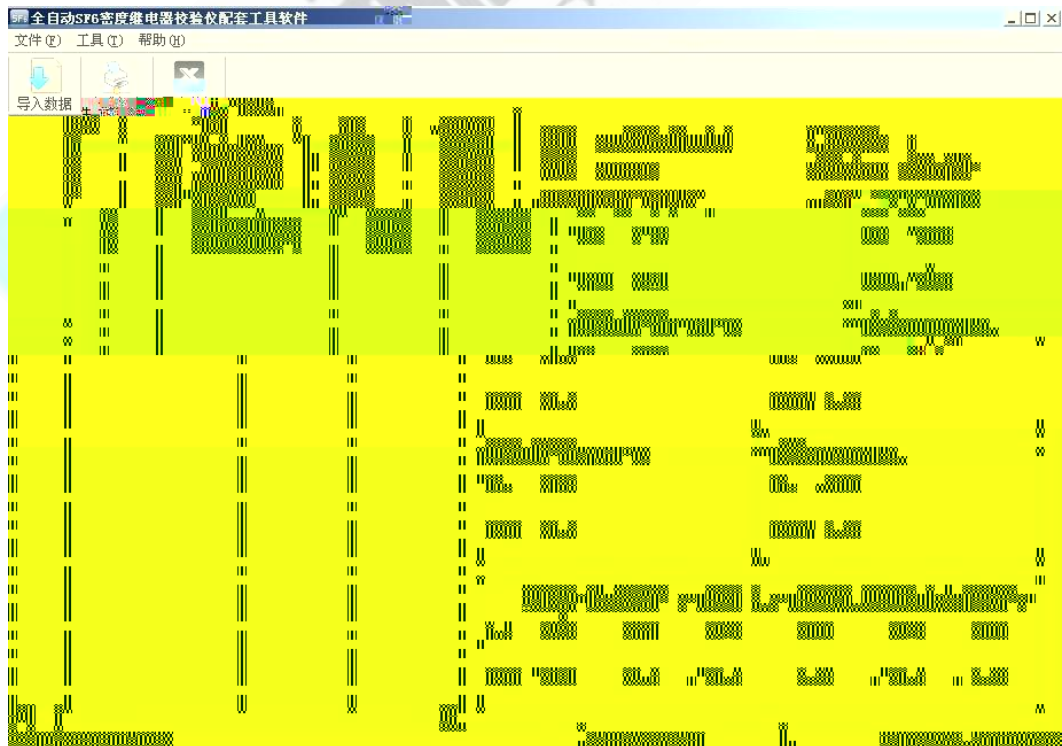

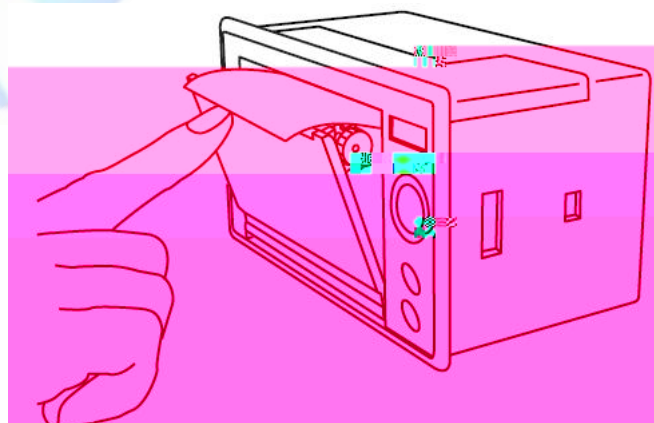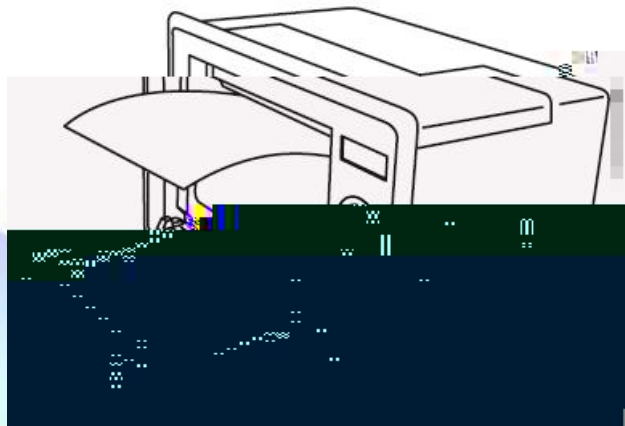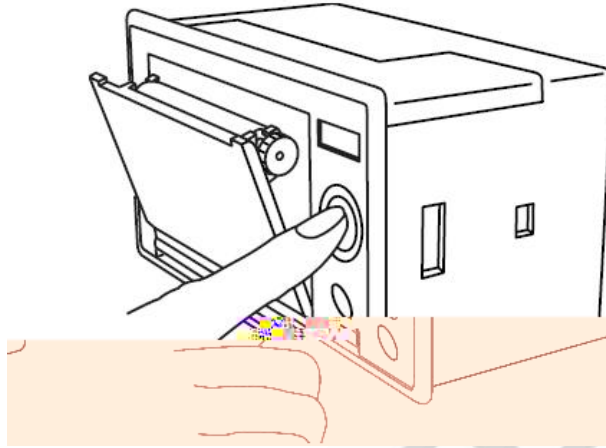



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望









赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

